
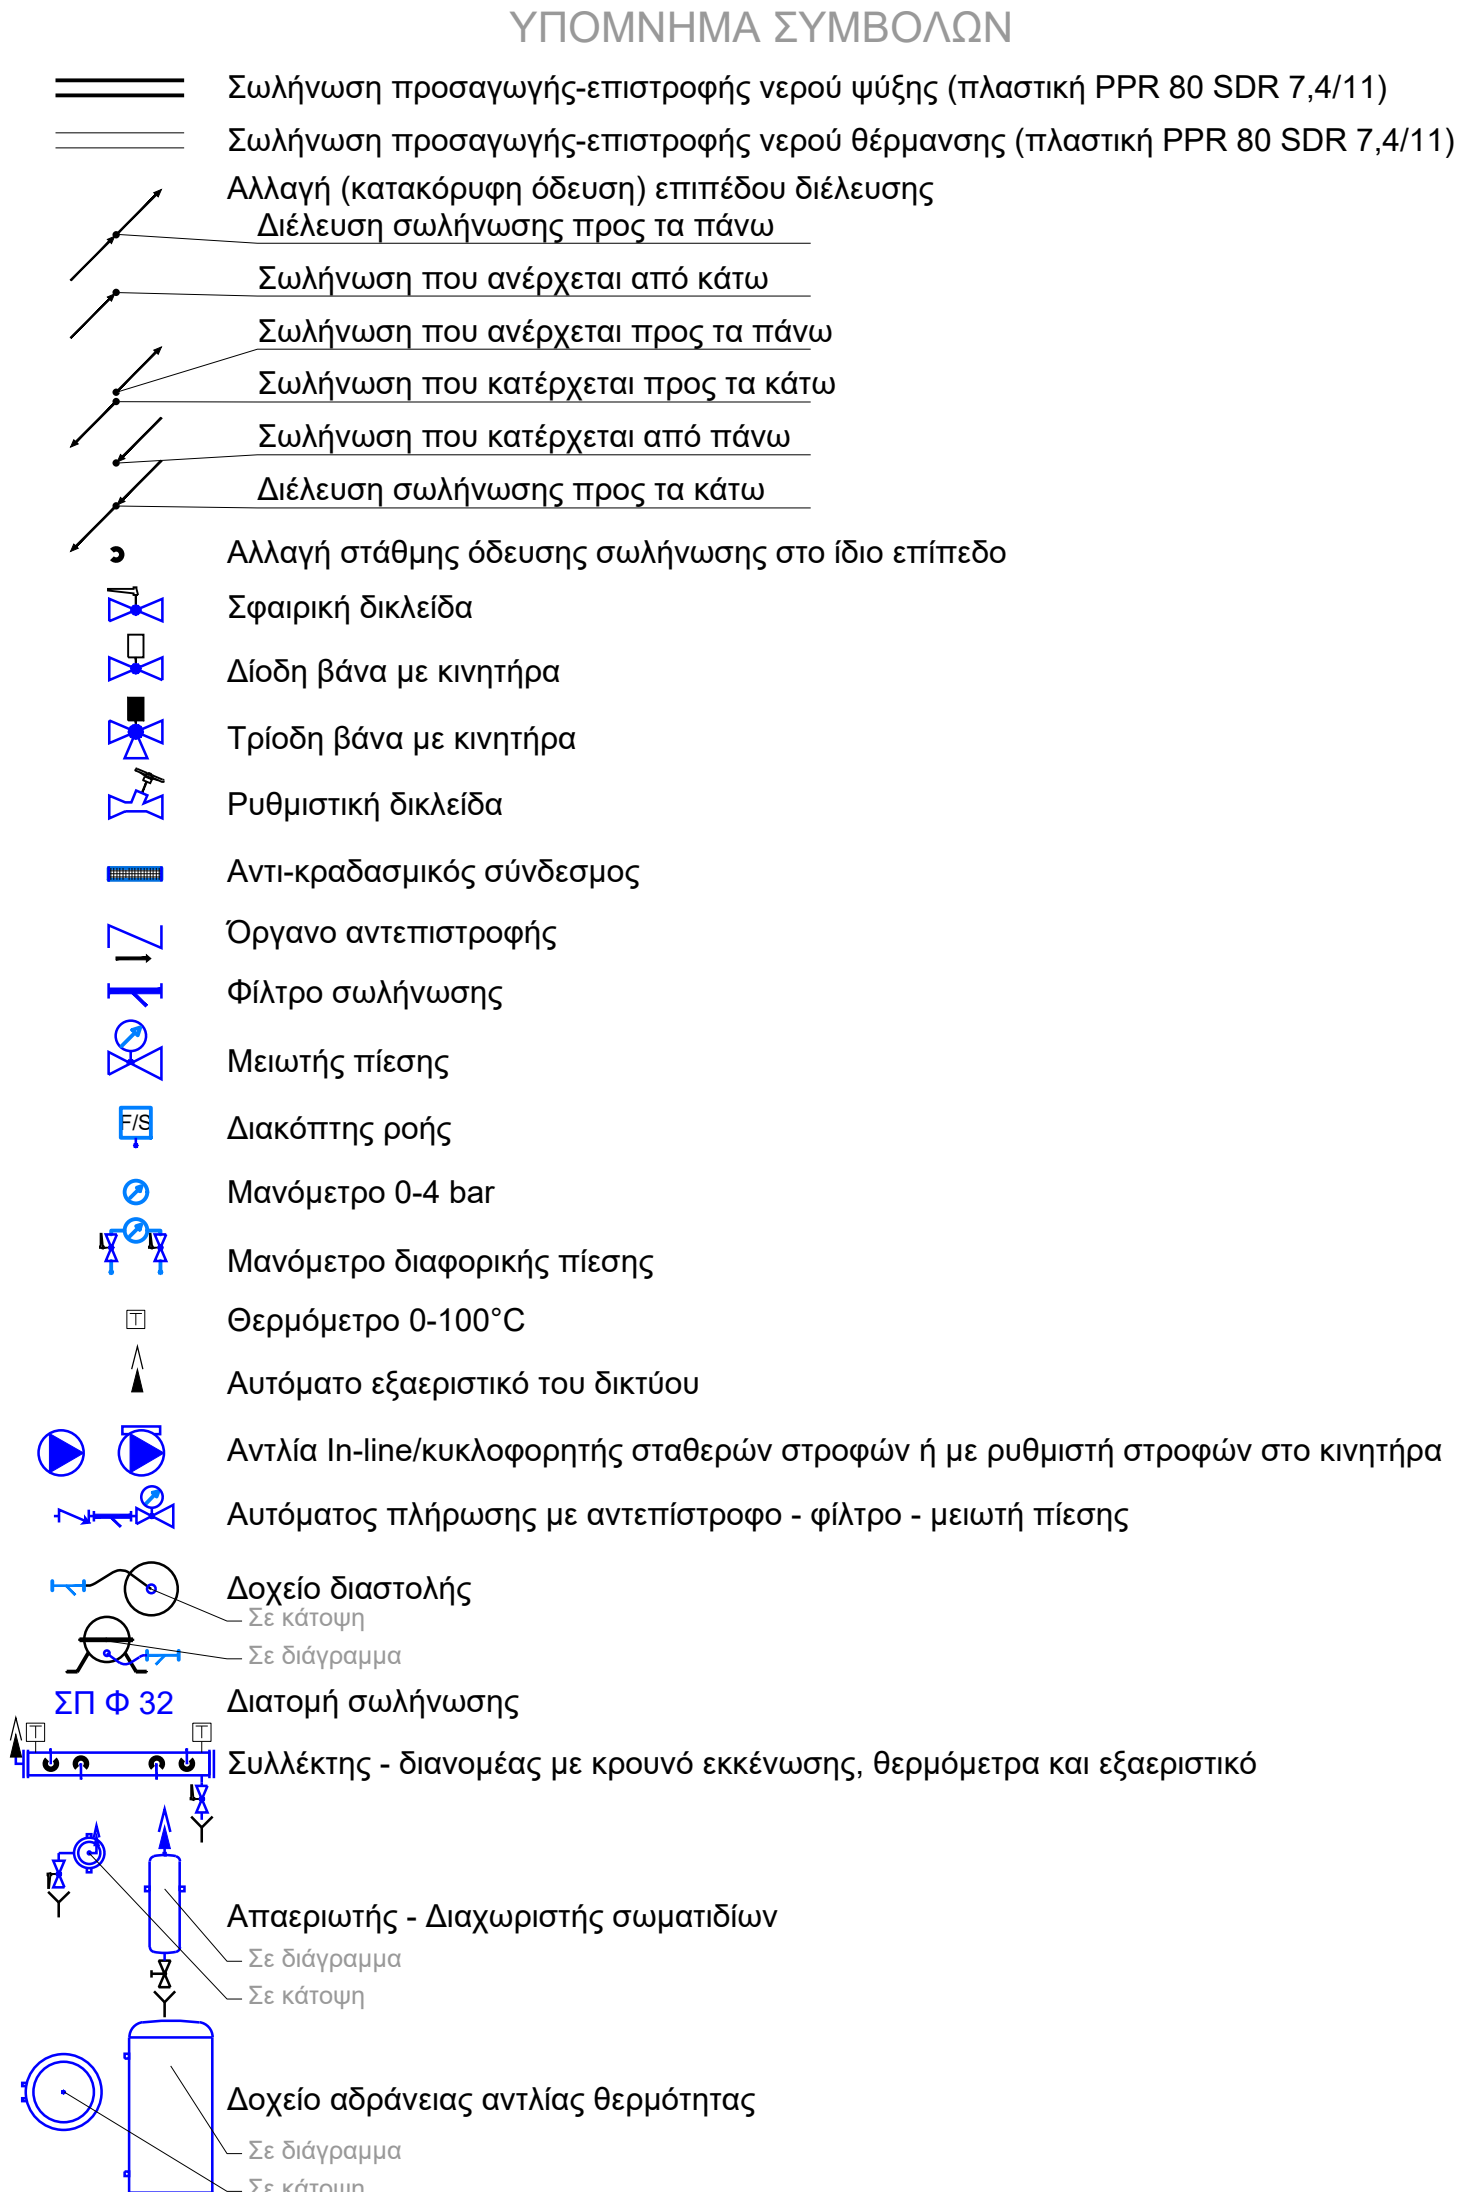


ΑΕΡΟΨΥΚΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
νερού με ενσωματωμένη υδραυλική μονάδα στο δίκτυο
θερμού/ψυχρού νερού, που θα περιλαμβάνει δοχείο
αδράνειας (800 l).
Ον. ψυκτική ισχύς: 137.6 kW
Ον. θερμική ισχύς: 153.7 kW
Ενδεικτικός τύπος: Systemair SYSAQUAH 150 H
Αριθμός ψυκτικών κυκλωμάτων α/θ: 2

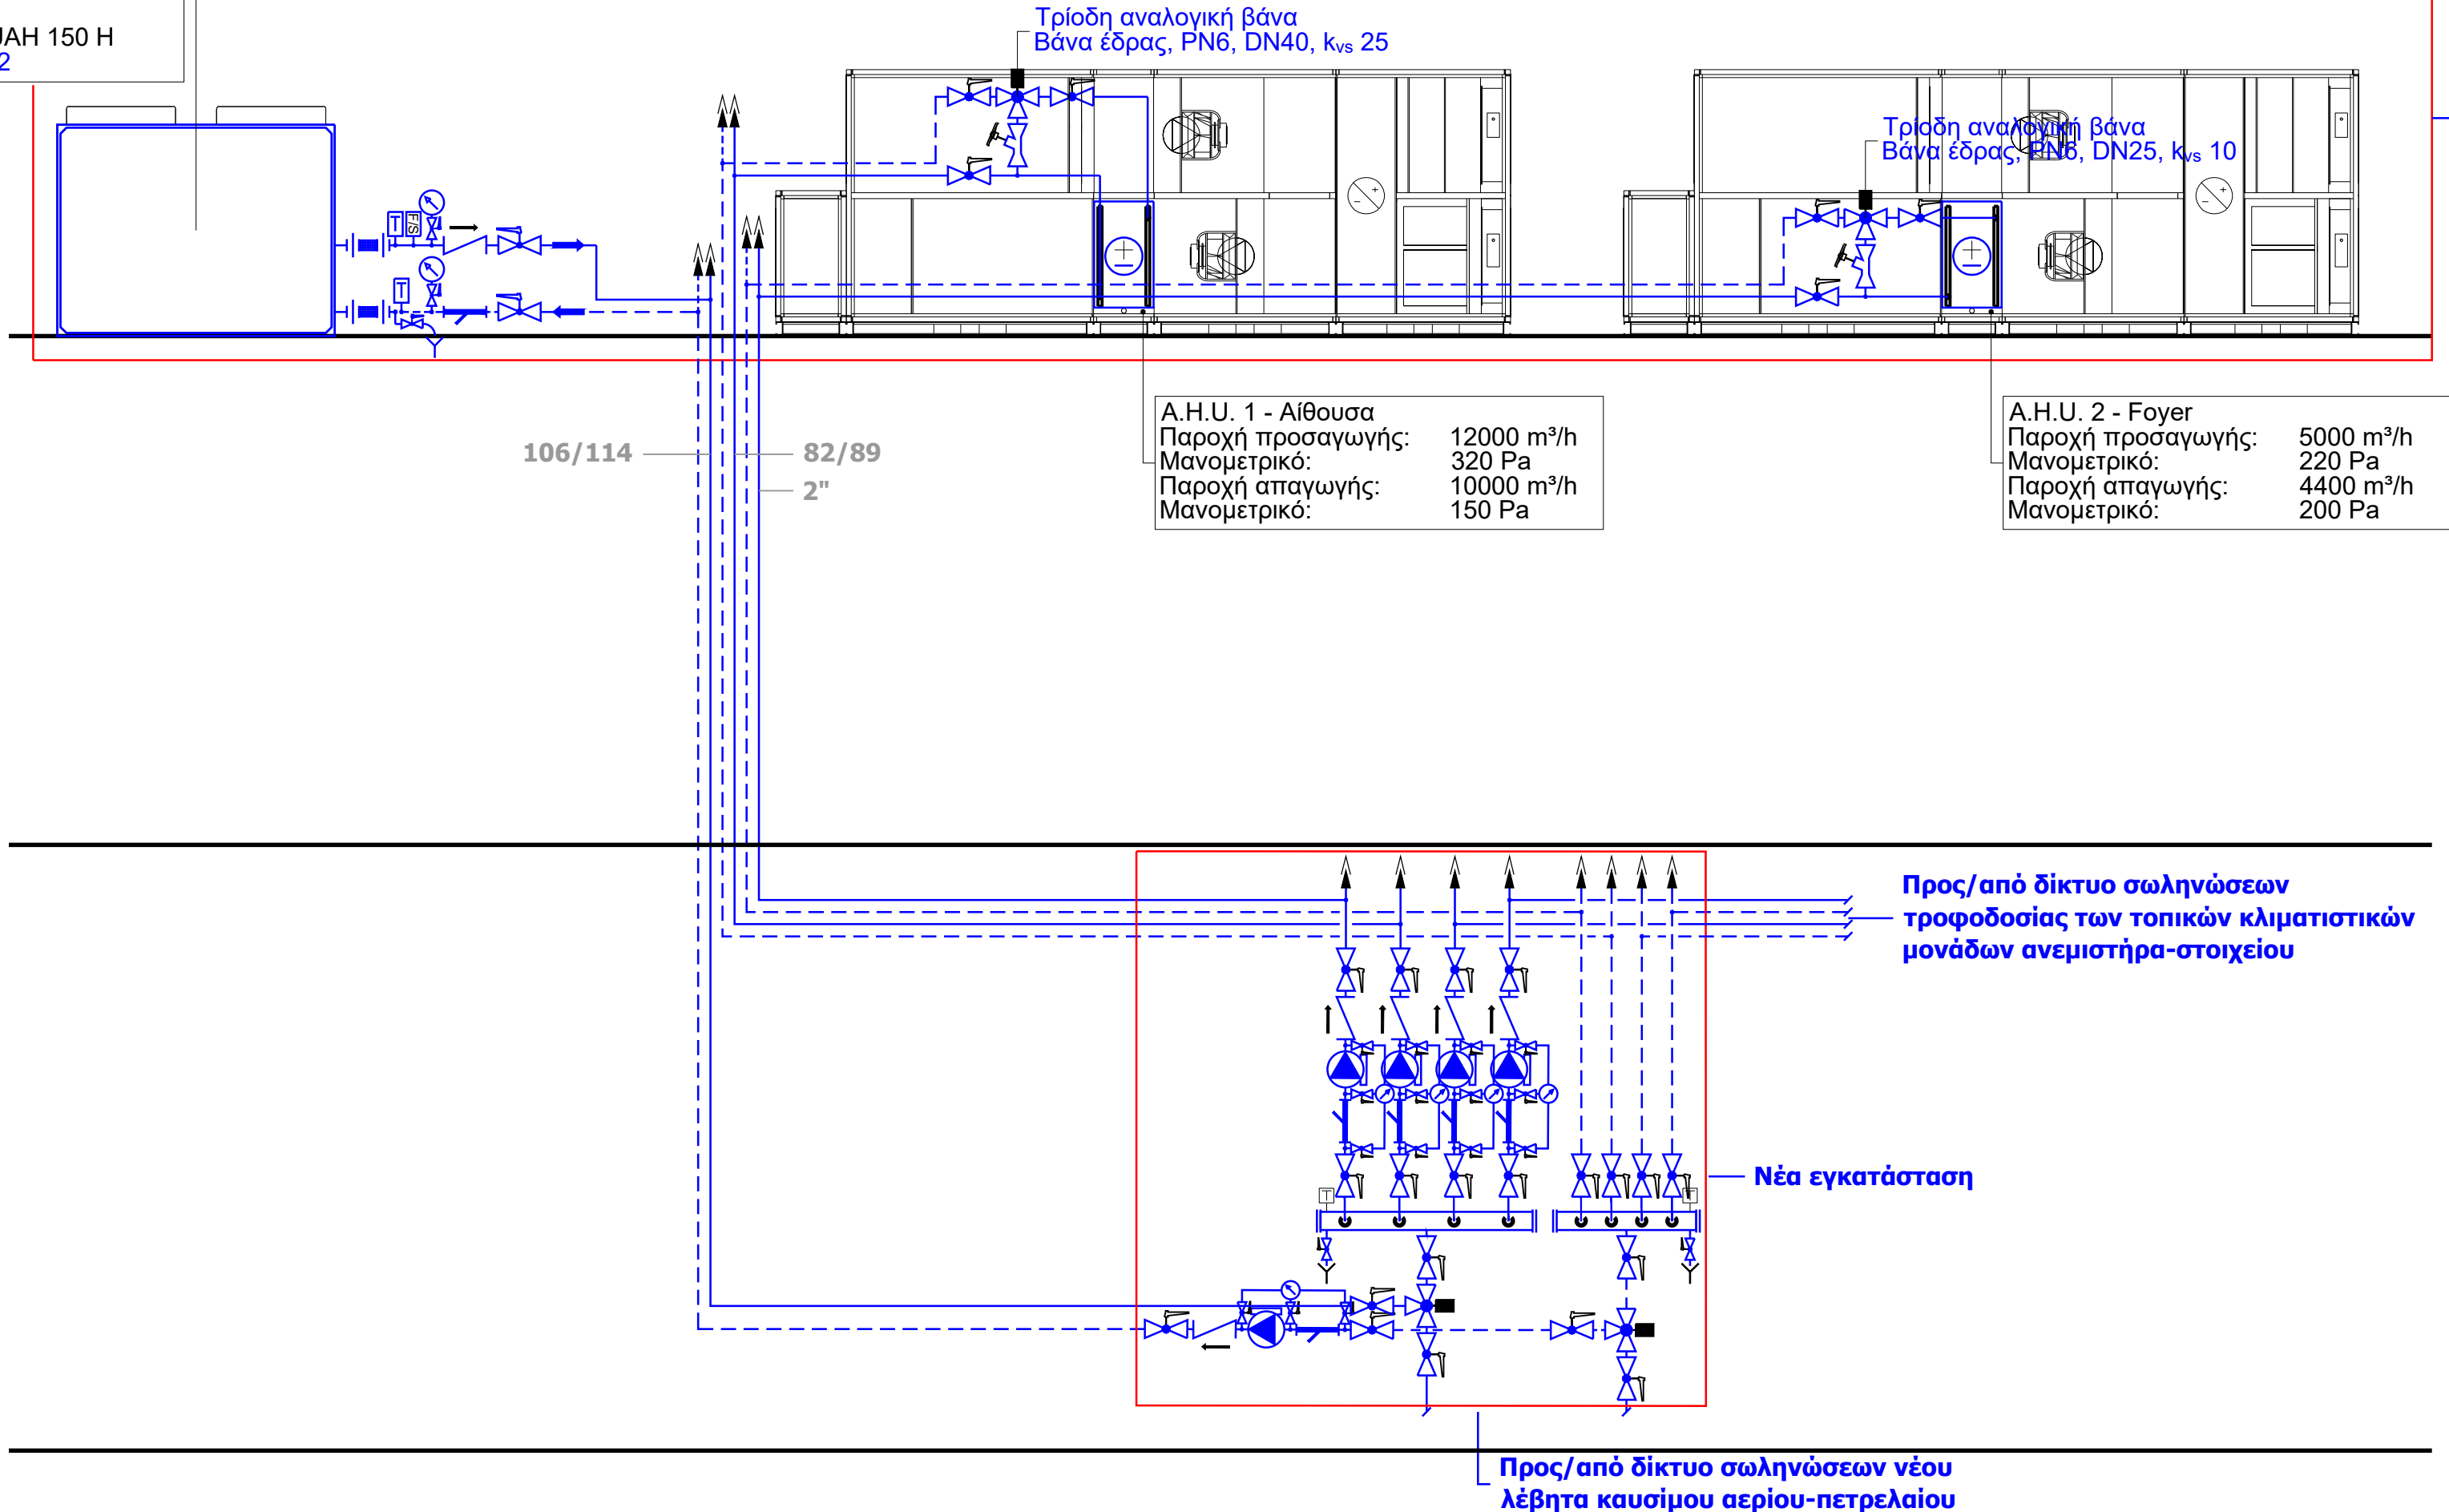

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ –
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΗΜ_ΟΛΥΜΠΙΑ_ΚΛΣ_3
ΚΛΙΜΑΚΑ	-
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	<div>skemma ENGINEERS</div> <div>ΣΚΕΜΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε. 17ης Νοεμβρίου 79 555 34 Πυλαία Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2314400900-19 Fax: 2310900480 E-mail: info@skemma.gr</div>
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ - ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ - ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ	
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΔΡΑΜΑ/...../2024	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΔΡΑΜΑ/...../2024
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Τ.Σ.	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ	